

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Dožice, že v termínu

říjen/2021 – únor/2022

bude v této oblasti prováděna

stavba, která řeší pokládku nového kabelového vedení NN, zemní - protlakové práce a výstavbu nové pojistkové skříně, dle projektu vypracovaného firmou OMEXOM GA Energo s.r.o..

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,

Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,


tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.


OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel: 373 303 111 141



Technické řešení:

Stavba řeší zřízení nového odběrného místa pro pozemek p.č.396/2 s hlavním jističem 3x25A v Obci Mladý Smolvec. Ze stávající skříň 3x120+70 do nové pojítkové skříň SJZ X6 SS 200, která bude umístěna v plastovém plášti na hranici pozemků p.č.396/2 a 396/3.

Kabelové vedení bude uloženo v místní komunikaci v minimální hloubce 1 m v kabelové chráničce Koruflex Ø110. V zeleném pásmu mimo místní komunikaci bude kabelové vedení NN uloženo v minimální hloubce 0,7 m.

Délka nové kabelové trasy NN: ANKY-J 3x120+70 je cca 117 m. Číslo evidenčního celku NN: 500975-0001

Poznámky:

Napěťová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TH-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuál. znění) a PNE 33 0000-1 (v aktuál. znění).

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranné pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Závres síti podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí.


Před započítím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.



- Montáž zařízení ČEZ NN:**
- kabelové zemní vedení
 - pojítková skříň
 - uzemnění
 - chránička
- Stávající zařízení ČEZ NN:**
- kabelové zemní vedení
 - pojítková skříň
 - uzemnění
- Stávající inženýrské sítě:**
- sádkovací vedení podzemní
 - sádkovací vedení nadzemní
 - vodovod
 - kanařizace

- Ostatní značky:**
- silnice
 - vjezdy, vstupy
 - výškopis
 - plochy
 - opěrné zdi
 - hrany budov
 - kvotiny
 - stromy, porost
 - lampa VO
 - kanál
 - šoupě - vodovodní
 - skoup - dřevěný
 - trubka

- Ostatní značky:**
- hranice KN stavu
 - slučky
 - číslo KN stavu
 - číslo stavební parcely

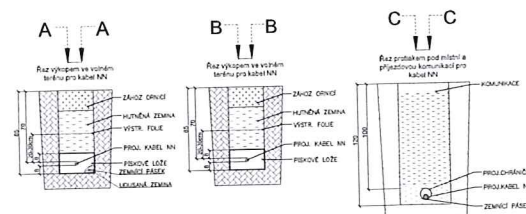

Vypracoval Překoumal Schválil	Vojtěch Šimek Ing. Karel Krížek Ing. Karel Krížek	Adresa Dožice, parc. č. 396/2-kNN číslo stavby: IV-12-0016977 Dokumentace provedení stavby	Číslo výkresu C.2
Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV		Číslo zakázky 506020857801	Stupeň PD DPS
Název dokumentace: Koordinální situační výkres k.ú. Dožice		Datum: 07 / 2021	Formát: 1 x A3
OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Sýpě 1929 8 CZ - 323 00 Píseň - Bolevec tel. +420 373 303 111		Mapový: 1 : 500	Archivní číslo: GA-506020857801-C.2